


ストレーナー (HT型)

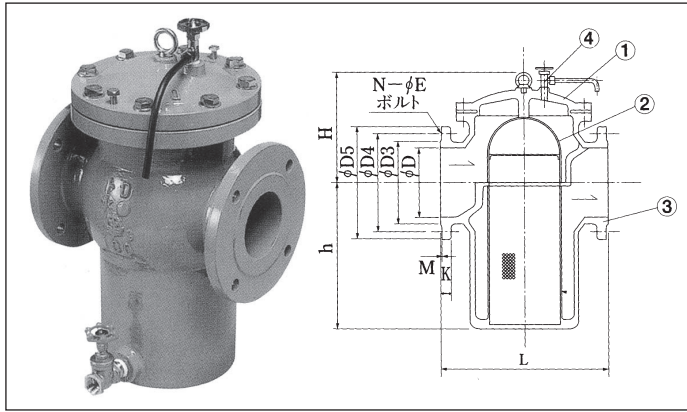

品名	仕様	価格
セレナニューオートバルブ用 バルブストレーナー HT型 内外面粉体塗装	D-50m/m	195,000
	75	278,000
	100	363,000
	150	525,000
	200	754,000
	250	1,030,000
	300	1,426,000
	350	別途見積
	400	〃
	500	〃
600	〃	

φ450は現在製造しておりません。

※水協証 別途 50~150 55,000
200~350 87,000
400~600 118,000

材質表

部番	部品名称	材質
1	カバー	FCD450
2	ストレーナー	SUS304/パンチングプレート
3	本体	FCD450
4	エア抜きバルブ	C3771

寸法表

口径 D	フランジ寸法					フランジボルト				両間 L	高さ h	高さ H	重量 kg	耐圧試験 MPa
	D ₃	D ₄	D ₅	K	M	E	呼び径	N						
50	96	120	155	16	2	19	M16	4	250	135	189	25	1.75	
75	125	168	211	21	3	19	16	4	300	180	240	47	1.75	
100	152	195	238	21	3	19	16	4	350	270	280	65	1.75	
125	177	220	263	22	3	19	16	6	400	300	289	88	1.75	
150	204	247	290	22	3	19	16	6	450	330	310	102	1.75	
200	256	299	342	23	3	19	16	8	500	440	360	155	1.75	
250	308	360	410	24	3	23	20	8	600	550	420	260	1.75	
300	362	414	464	25	3	23	20	10	700	650	470	390	1.75	
350	414	472	530	26	3	25	22	10	800	700	530	530	1.75	
400	466	524	588	27	3	25	22	12	900	880	610	785	1.4	
500	572	639	706	29	4	27	24	12	1100	1040	660	1290	1.4	
600	676	743	810	30	4	27	24	16	1200	1210	720	2000	1.4	

※D、H部の許容差は水道機工社内基準とする。

※D₃、D₄、D₅、K、M、E部の寸法及び許容差はJISG5527(7.5K)-RF規格による。但し、φ125の(7.5K)はJISB2062規格の寸法を採用し、K、M部のみJISG5527(7.5K)-RF規格のφ150を適用。許容差はJISG5527-RFに準ずる。

※φ50とφ125の(10K)はJISB2239規格の寸法を採用。許容差はJISG5527-RF規格に準ずる。

※L部の許容差はJISB2002“バルブ面間寸法”規格による。

セレナニューオートバルブ標準据付図

寸法表

口径 D	L	B	H ₁	a × b	ℓ ₁	ℓ ₃	ℓ ₄	ℓ ₅	b ₁	h ₁
50	2000	1340	1440	850×600	260	700	400	390	670	240
75	2350	1420	1480	850×600	350	700	400	600	710	280
100	2450	1460	1570	950×600	400	700	400	600	730	370
125	2550	1500	1600	1050×600	450	700	400	600	750	400
150	2650	1540	1630	1150×600	500	700	400	600	770	430
200	2800	1640	1740	1300×630	600	700	400	600	820	540
250	3000	1720	1850	1500×720	700	700	400	600	860	650
300	3200	1820	2250	1700×820	800	700	400	600	910	750
350	3400	1900	2300	1900×1000	900	700	400	600	950	800
400	3950	2180	2480	2200×1100	1000	750	500	800	1090	980
500	4350	2360	2740	2600×1300	1200	750	500	800	1180	1140
600	4650	2520	2910	2900×1500	1400	750	500	800	1260	1310

※上記寸法は最小寸法です。できるだけ大きく作って下さい。

※上記スラブが取外しのできない場合はh₃寸法に口径φ200~φ400は600mm、口径φ500以上は1000mmの高さを加えて下さい。

